

No. Gn2024-03-018901



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

认证委托人： 盖泽工业（天津）有限公司

产品型号名称： XF93-6C III (GEZE FDC 36)/防火门
门闭门器

检 验 类 别： 型式试验

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn2024-03-018901

共 6 页 第 1 页

产品名称	防火门闭门器	型 号	XF93-6CIII(GEZE FDC 36)
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	盖泽工业（天津）有限公司	检验类别	型式试验
生产者	盖泽工业（天津）有限公司	生产日期	2023-08
生产企业	盖泽工业（天津）有限公司	抽样者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	2件	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2024-04-18
检验依据	XF93-2004, CCCF-CPRZ-18: 2019		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按XF93-2004《防火门闭门器》，CCCF-CPRZ-18: 2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白）  签发日期：2024 年 6 月 4 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容。 检验检测地点： ☒ 一基地 ☐ 二基地		

批准：



审核：



编制：



应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn2024-03-018901

共 6 页 第 2 页

认证委托人	盖泽工业（天津）有限公司		
通讯地址	天津市市辖区北辰区北辰开发区双辰中路16号		
联系电话	/	传真	/

产品照片：



Gn2024-03-018901

(本栏以下空白)

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn2024-03-018901

共 6 页 第 3 页

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：



二、产品特性参数：详见图纸。（本栏以下空白）

一致性检查结论：符合

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验结果汇总表

生产企业：盖泽工业（天津）有限公司
产品型号：XF93-6CIII(GEZE FDC 36)

No. Gn 2024-03-018901
共 6 页 第 4 页

一、使用寿命和使用寿命试验后的性能：

序号	检验项目	检验要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	使用寿命	III级：≥10万次。寿命试验过程中，防火门闭门器应无破损和漏油现象。 6.2.1（8.2.2）	10万次寿命试验过程中，防火门闭门器无破损和漏油现象。	合格	/
2	运转性能	使用时运转平稳、灵活，贮油部件不应有渗漏油现象。 6.2.2.1（8.2.3）	运转平稳、灵活，贮油部件无渗漏油现象。	合格	/
3	开启力矩	开启力矩不应大于规定数值的80%即≤96N·m 6.2.2.2（8.2.3）	42.80N·m	合格	/
4	最大关闭时间	≥10s 6.2.2.3（8.2.3）	143.11s	合格	/
5	最小关闭时间	≤3s 6.2.2.4（8.2.3）	1.01s	合格	/
6	关闭力矩	关闭力矩不应小于规定数值的80%即≥36N·m 6.2.2.5（8.2.3）	39.74N·m	合格	/
7	复位偏差	≤0.15° 6.2.2.6（8.2.3）	0.05°	合格	/




应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验结果汇总表

生产企业：盖泽工业（天津）有限公司
产品型号：XF93-6CIII(GEZE FDC 36)
二、高温下的性能：

No. Gn 2024-03-018901
共 6 页 第 5 页

序号	检验项目	检验要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	开启力矩	$\leq 96\text{N}\cdot\text{m}$ 6.3.1 (8.3.3)	39.93N·m	合格	/
2	最大关闭时间	$\geq 8\text{s}$ 6.3.2 (8.3.3)	75.25s	合格	/
3	最小关闭时间	$\leq 3\text{s}$ 6.3.3 (8.3.3)	1.00s	合格	/
4	关闭力矩	$\geq 32\text{N}\cdot\text{m}$ 6.3.4 (8.3.3)	35.57N·m	合格	/
5	复位偏差	$\leq 0.15^\circ$ 6.3.5 (8.3.3)	0.06°	合格	/
6	完好性	试验过程中，闭门器应无破损和漏油。 6.3.6 (8.3.4)	无破损和漏油现象	合格	/

天津消防研究所

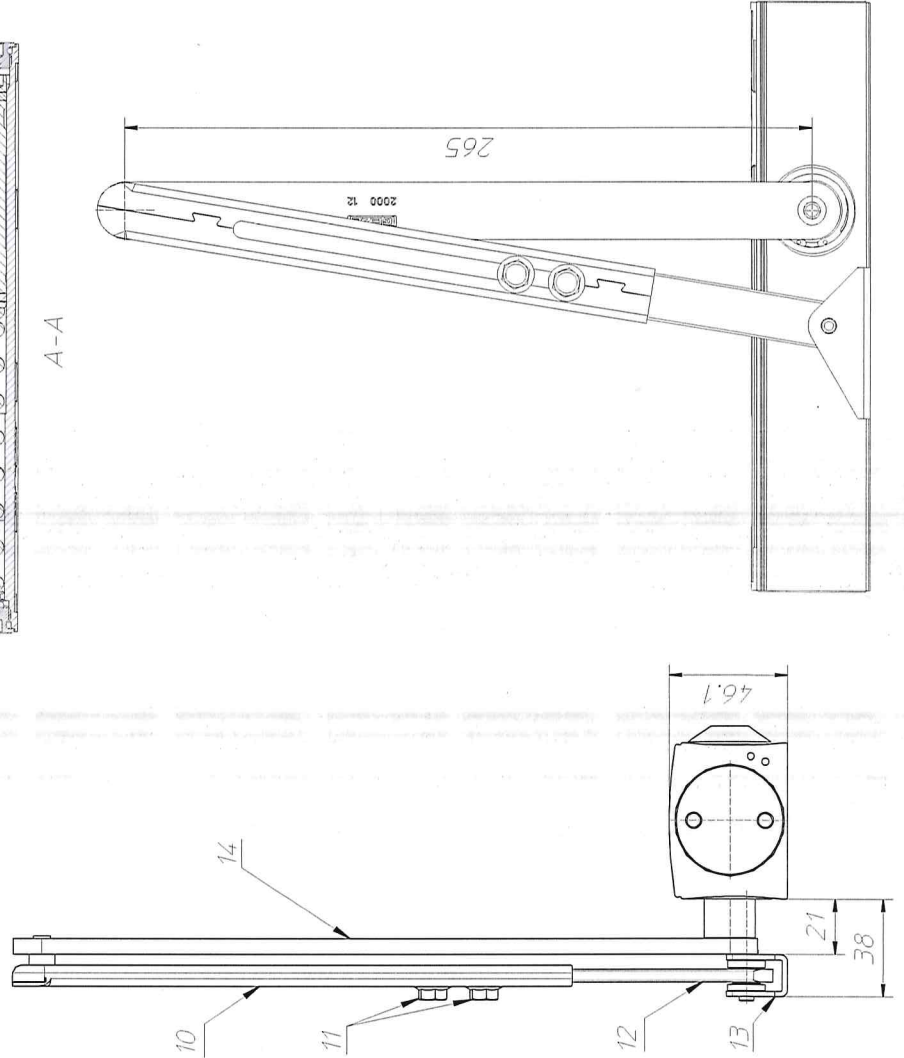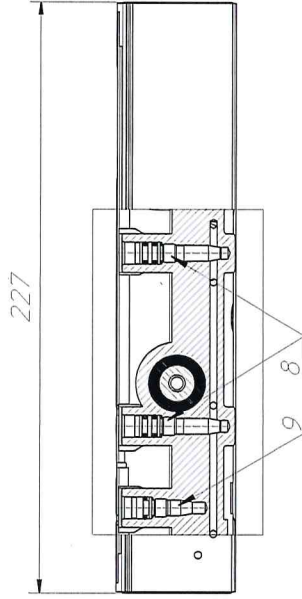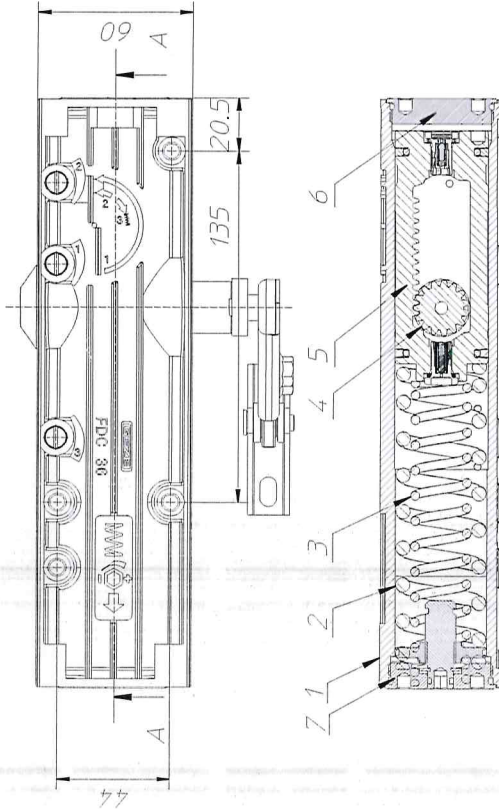

序号	图号	名称	数量	材料	备注1	备注2
14	CNPCD-013-2-011	长轴杆	1	Q235		
13	20510-2-0633	U型板	1	冷轧板		
12	CNPCD-013-2-010	短轴杆	1	Q235		
11	CNPCD-013-2-009	六角螺帽	2	钢		
10	20510-2-2197	轴衬导轨	1	冷轧板		
9	CNPCD-013-2-005	轴衬限位	1	钢		
8	CNPCD-013-2-004	限位销	2	钢		
7	20522-2-0302_01	限位销	1	铝合金		
6	20520-2-0472_03	限位销	1	铝合金		
5	CNPCD-013-2-002	定盖	1	压铸铝/铸钢		
4	CNPCD-013-2-003	破拆轴	1	合金钢/铸钢		
3	CNPCD-013-2-008	限位销	1	合金钢 55cr		
2	CNPCD-013-2-007	限位销	1	合金钢 55cr		
1	CNPCD-013-2-001	限位销	1	合金钢 55cr		

名称		防火门闭门器/XF93-6CIII(GEZE FDC 36)	
设计	日期	17.08.2023	U7107
审核	比例	1:1	1:2
产品名称	防火门闭门器	语言	C
产品型号	XF93-6CIII(GEZE FDC 36)	物料号	
图号		图纸号	
编号	00	日期	17.08.2023
版本	U7107	姓名	
变更号			

